

Especificación Técnica

Ref.: 1979



Sistemas Valle Leniz, S.L.U.
Pol. Arbizelai s/n
20550 Aretxabaleta (Guipúzcoa)
Telfs. 943 791016-943 792544-943
Fax 943 792546
e-mail cvl@cvl.es
web www.cvl.es

Este documento recoge las especificaciones técnicas de la cerradura con referencia 1979. En él se describe la normativa que sigue la empresa *Sistemas Valle Léniz* en el proceso de fabricación y ensayos de la gama citada.

Sistemas Valle Léniz tiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9.001-2015.

Las normas de los materiales utilizados para las cerraduras son los siguientes:

-) Acero Inoxidable (AISI 430)..... UNE EN 10088-2
-) Acero Laminado en frío (DC01) EN 10130
-) Acero decapado (DC12)..... EN 10149-3
-) Inyección de Zamak 5 ASTM AC41A


La norma a la que se hace referencia en la fabricación y ensayos de las cerraduras es la norma UNE-EN 12209: “*Herrajes para edificación. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo*”.

Los resultados de los ensayos mecánicos según la norma UNE-EN 12209 se detallan en la siguiente tabla:


Ensayo	Características
Durabilidad accionamiento llave	100.000 ciclos.
Resistencia a la corrosión	Piezas niqueladas = 100 horas
	Piezas acero inoxidable = 500 horas

Las dimensiones de la cerradura se recogen en la siguiente página.

CERRADURA 1979

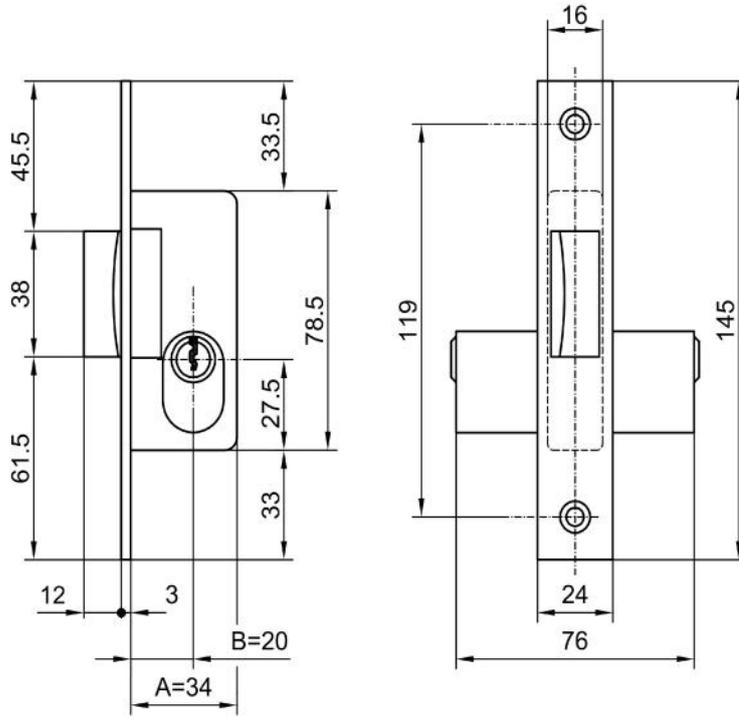

REFERENCIA = 1979



	A	B
CERRADURA-1979	34	20

Denominacion	SERIE CERRADURAS 1979			Ref.	1979/0	Ver.	01
Material	MATERIAL				Tolerancia general	±0.6mm	
Escala	A4	Fecha	Nombre	SISTEMAS VALLE LENIZ S.L.U.			
1:2	Dibujado	28-9-2020	Areizaga				