
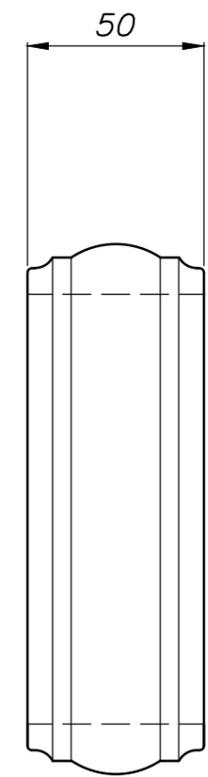


Scostamenti limite per campi di dimensioni fondamentali			
da 0,5 ¹⁾	oltre 30	oltre 400	oltre 1000
fino a 3	fino a 6	fino a 1000	fino a 2000
±0,05	±0,1	±0,15	±0,3
1) Per le dimens. nominali minori di 0,5 mm, gli scostamenti devono essere indicati vicino allo/e dimens./i nominale/i relative/a			

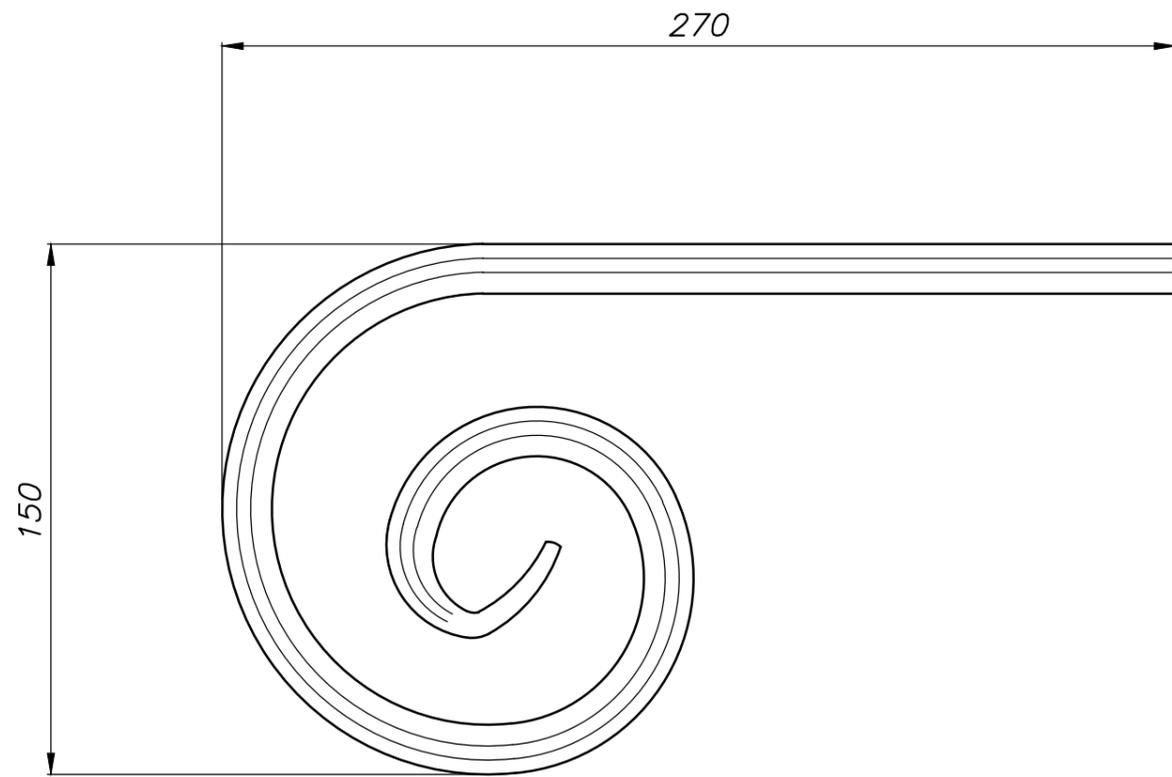

Stato delle superfici	Tratt. termico o superficiale			
Materiale da commercio	Materiale unificato	Firma e timbro per accettazione Signature and stamp for confirmation		
Descrizione art.114/B/13		Scala 1:2		
		Disegnato	Controllato	Approvato
		Data 19/11/10		
		Firma		
		Dis. vecchio	Codice AR010009-0	
Via Vicenza, 6/14 - 36034 Malo (Vicenza) - Tel. + 39 0445 580 580 - Fax +39 0445 580 874 www.iamdesign.com www.arteferro.com www.gonzatocontract.com www.nuovacogeme.com				