




074501
074511

W przypadku błędu zapisać numer i skonsultować się z
technikiem ds. ogrzewania.

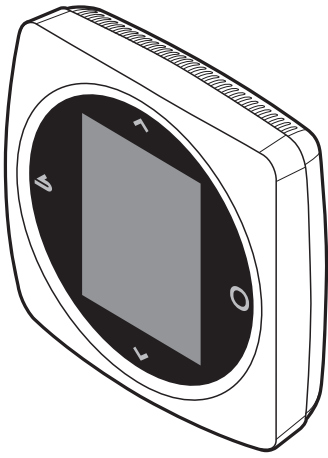

Este aparato cumple con:
- La directiva de baja tensión 2014/35/UE
según la norma 60730-2-9
- La directiva CEM 2014/30/CE

Société Industrielle de Chauffage
SATC - BP 64, 59660 MERVILLE, FRANCIA


U0673512_2145_ES_2
31/08/2020




Presentación



Ajustar temperatura

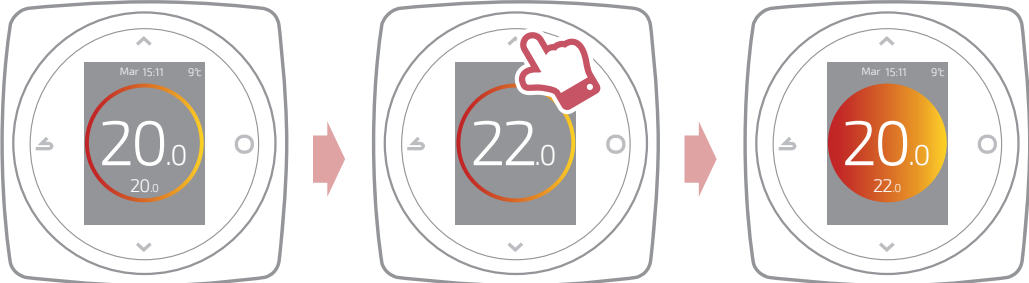


Programar termostato

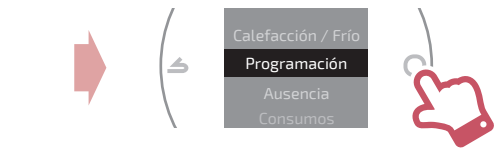

Por defecto, la anticipación está activada Se puede desactivar desde el menú Programación.
Ejemplo con anticipación:
para obtener 20 °C a las 8:00, la calefacción se encenderá antes de las 8:00 para alcanzar los 20 °C a las 8:00.


► Je modifie ma programmation

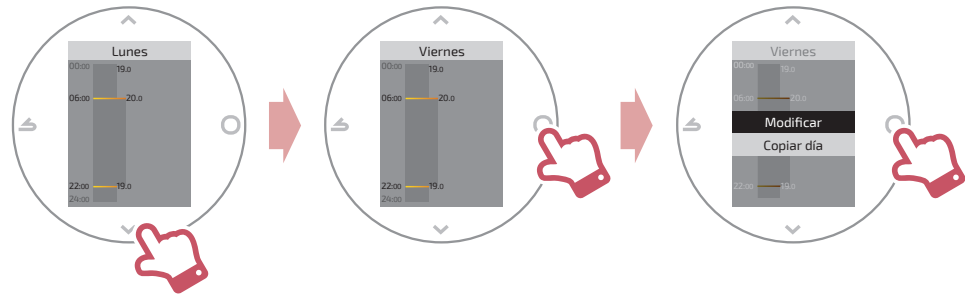


▼ Modificar programación




▼ Cambiar hora o temperatura

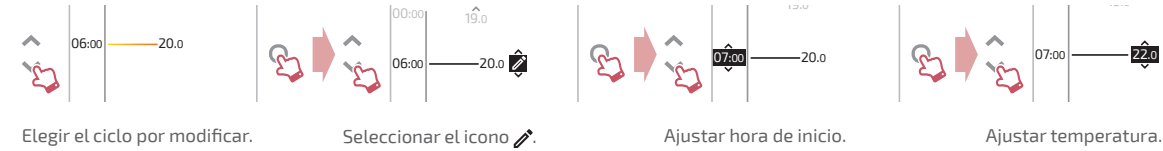


► Copiar programación

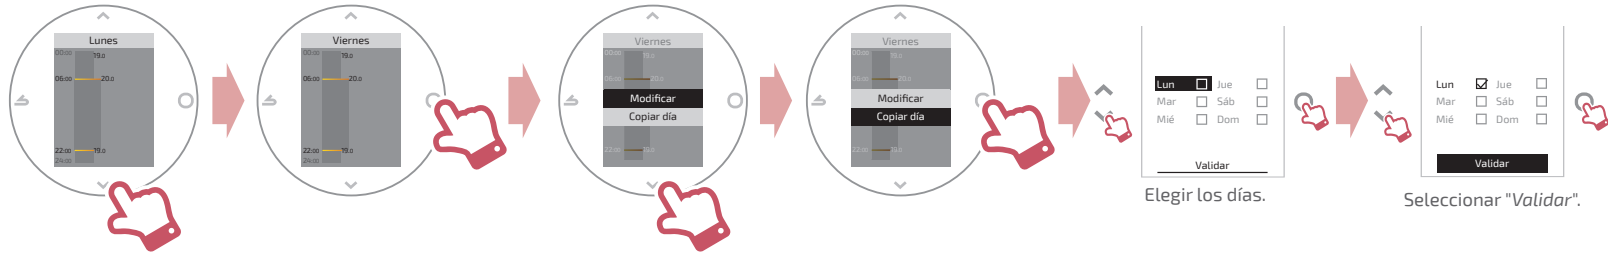

Acceder al menú

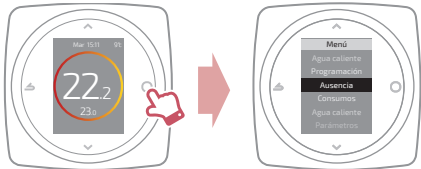


Parámetros

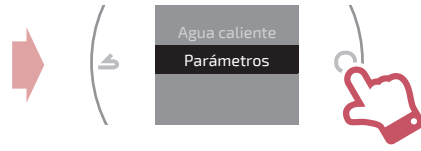

En el menú de configuración, ajustar:
• idioma
• fecha y hora
• salvapantallas (retroiluminación si no se usa)

Ajustar calefacción

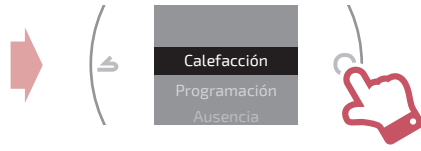


Parada
Funcionamiento antihielo.
Marcha / Calefacción
Funcionamiento calefacción.
Frío *
Funcionamiento frío.
Auto
Cambio automático entre calefacción, frío y antihielo.



Modo Básico
Funcionamiento a temperatura constante.
Modo Prog.
Funcionamiento según programación horaria.

Ajustes por defecto :
De 06:00 à 22:00 → 20,0°C ;
De 22:00 à 06:00 → 19,0°C.

Me voy de vacaciones

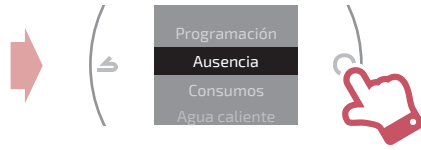

Ajustar fechas y horas de inicio y fin y la temperatura durante la ausencia.




Durante una ausencia, la fecha de vuelta figura en la pantalla de inicio.

Consumos

Desde el menú, se puede acceder a las estimaciones de consumo.

Controlar agua caliente*

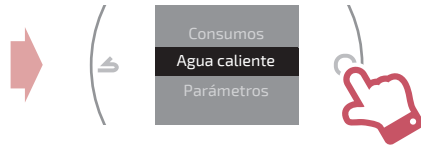


Ajustar agua caliente en "BOOST", "Marcha" o "Parada"

La función "BOOST" permite calentar completamente el calentador

Instalación

Navilink 105

ES

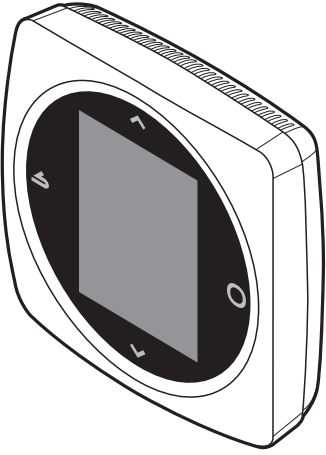

074501

074511

Características técnicas

Alimentación	18 V  17 mA
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 60 °C
Índice de protección	IP 20
Instalación	Clase III 
Nivel de contaminación	2 (medio normalmente contaminado)
Tipo de acción	1 (regulación de la temperatura de salida del agua del generador)

Société Industrielle de Chauffage

SATC - BP 64, 59660 MERVILLE, FRANCIA

U0673512_2145_ES_2

31/08/2020




Montaje y conexión

► Instalación



- El **Navilink 105** se debe instalar en una estancia con una pared bien despejada y de manera que sea fácilmente accesible.
- Respete los siguientes puntos:
- Evite la proximidad de los cables eléctricos, campos magnéticos fuertes o aparatos como ordenadores, televisores, microondas, etc.
 - No coloque el aparato dentro de una caja metálica (por ejemplo, bomba de calor).
 - Evite las fuentes de calor directas (chimenea, televisor, placa, sol) y zonas de corriente de aire frío (ventilación, puerta).

► Apertura

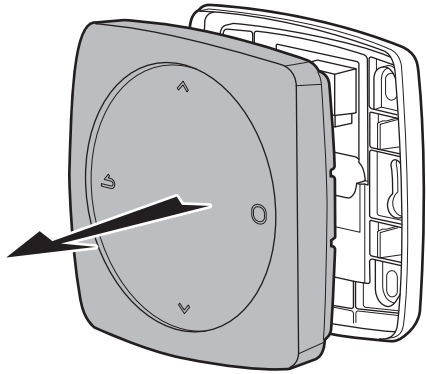


► Conexión

- Tipo de cable:
- Rígido de 0,5 a 1,5 mm²
 - O flexible 0,5 a 0,75 mm² con extremos rígidos.

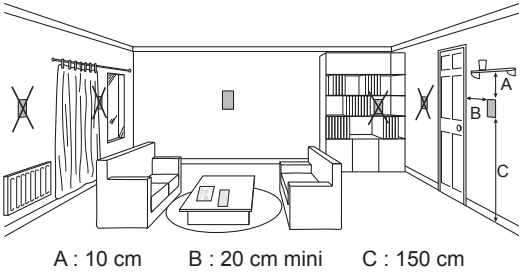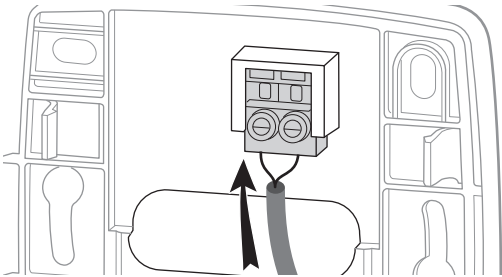

► Fijación a la pared

- Fije el soporte del termostato con 2 tornillos (no suministrados).
- El aparato se puede instalar directamente en la pared o en una caja empotrada.

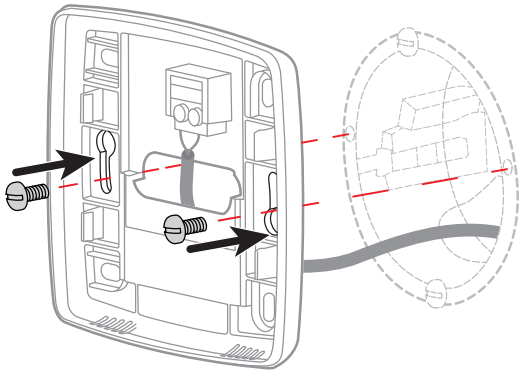

Los siguientes esquemas muestran el principio de instalación. La instalación eléctrica debe realizarse según la normativa vigente.

Primera puesta en servicio

- Por defecto, el termostato funciona en modo **"Básico"** (consigna directa).
- Al acceder por primera vez al menú, se configura:
- El idioma
 - La fecha y la hora
 - El tipo de transmisor de la zona

Acceso al "Menú Experto"

Para acceder al "Menú Experto", vaya a:

"Parámetros" > "Versión software"



Pulsar 5 veces la tecla 

► Instalación

► Calibración

Permite corregir la temperatura medida con el termostato.

► Tipo de transmisores

Permite ajustar el tipo de transmisor de la zona.

► Reiniciar

Se pueden restablecer los ajustes de fábrica. Se perderán los ajustes personalizados y los programas horarios.

► Calefacción / Frío

► Regulación

▼ Smart Adapt

La consigna de la temperatura de salida del agua se calcula mediante un algoritmo autoadaptativo en función de la diferencia entre la consigna de ambiente y la temperatura ambiente.

Este modo de funcionamiento ofrece un mejor confort térmico.




▼ Control Tª

Calefacción

La regulación estándar se realiza mediante la temperatura de salida.


Introduce las temperaturas "*Inicio a -10 °C*" e "*Inicio 20 °C*" y la "*Influ. ambiente*" según el capítulo "*Estándar*" del manual de uso del generador.

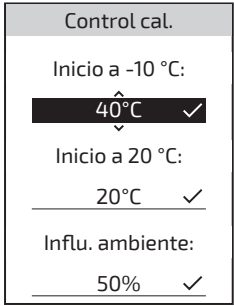

Frío

La regulación del estándar se realiza mediante la temperatura de salida.

Introducir las temperaturas "*Inicio a 25 °C*" e "*Inicio 35 °C*" y la "*Influ. ambiente*" según las indicaciones descritas en "*Kit frío*".

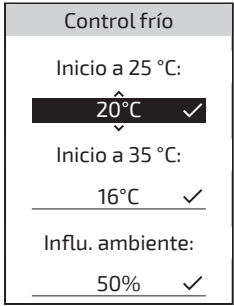

► Temperatura máx.

Define la temperatura máxima de calefacción ajustable por el usuario.



► Temperatura mín

Define la temperatura mínima de frío ajustable por el usuario.



► Umbral AUTO


Cuando la media de las temperaturas exteriores de las últimas 24 horas alcanza la temperatura definida, el regulador detiene la calefacción (como medida de ahorro).



► Agua caliente

Permite o no al usuario controlar el agua caliente a través del **Navilink 105**.

En el caso de una instalación con 2 zonas de calefacción, ajustar uno de los termostatos a "*Inactivo*".

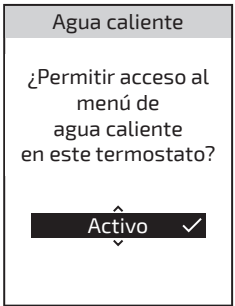

Fin de vida útil



Este dispositivo se identifica mediante este símbolo. Significa que todos los productos eléctricos y electrónicos se deben separar de la basura doméstica.

En los países de la Unión Europea (*), en Noruega, Islandia y Liechtenstein existe un circuito de recuperación específico para este tipo de productos.

No intente desmontar este producto usted mismo. Podría tener efectos nocivos sobre su salud y el medio ambiente.

Para su reciclaje, no lo tire a la basura doméstica normal, con los residuos voluminosos ni a un vertedero. Llévelo a un centro de reciclaje especializado.

Para más información, contacte con su instalador o representante local.

* Según las normativas nacionales de cada Estado Miembro.