



ESPEJO - MIRROR

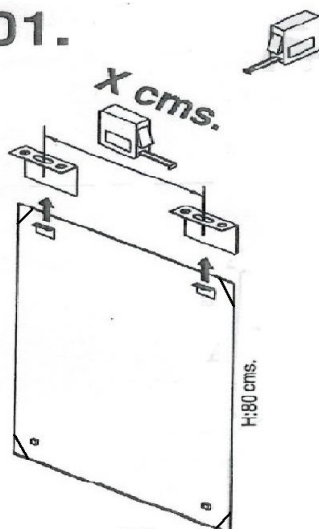


ESQUINERAS DE PROTECCION
¡¡NO RETIRAR HASTA FINALIZAR LA
INSTALACION DEL ESPEJO!!

01.

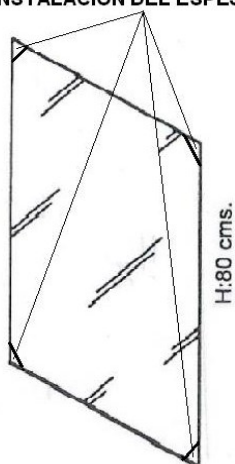




03.

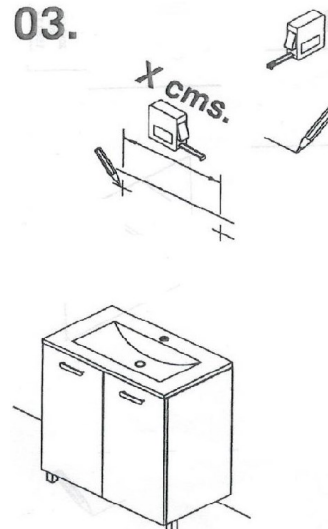

04.



05.

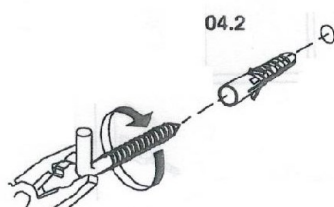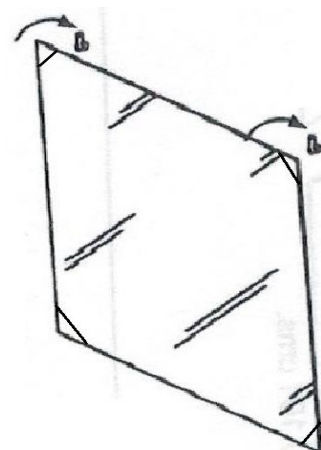

PRECAUCIONES:

- NO USAR OBJETOS PUNZANTES DURANTE SU MANIPULACIÓN.
- NO RETIRAR ESQUINERAS DE PROTECCIÓN HASTA FINALIZAR LA INSTALACIÓN DEL ESPEJO.
- NO LIMPIAR CON PRODUCTOS ABRASIVOS (lejía, amoníaco, ...)

Reglas de conexión correcta del espejo a la red eléctrica

¡¡INFORMACION IMPORTANTE!!

Los transformadores de 30W, 40w y 50 W, no tienen tierra de protección (PE)
 Este espejo carece de bloque de conexiones, por lo cual requiere la instalación por parte de personal cualificado.
 La fuente de luz no es reemplazable.

	MARCA	
AZUL	N	neutro
	PE	tierra
VERDE		
MARRÓN	L	fase

La conexión del espejo a la red eléctrica se debe efectuar de la siguiente manera:

- Conectar el cable marrón del alimentador con el cable de fase de color marrón de la red eléctrica (puede que en vez de marrón sea de color negro, rojo, gris o blanco). El cable azul del alimentador se debe conectar con el cable neutro de color azul. Conectar el cable amarillo-verde del alimentador con el cable de color amarillo y verde (puesta a tierra - PE).
- Si los colores de los cables del alimentador no son iguales que los colores de los cables en la red eléctrica, se debe conectar el cable de tierra con el cable de tierra, el cable de fase con el cable de fase y el cable neutro con el cable neutro.