


Domolec



Avant toute
intervention, couper
le courant à partir du
disjoncteur général
d'installation.

5ANS
GARANTIE

Notice d'installation



Gaine Technique de Logement (GTL)

Largeur 250 mm

Réf. 101150



IK07



Importé par Unipro-Group
ZA La Borie 2 - 43120 Monistrol sur Loire
FRANCE
Fabriqué en RPC




DESRIPTIF

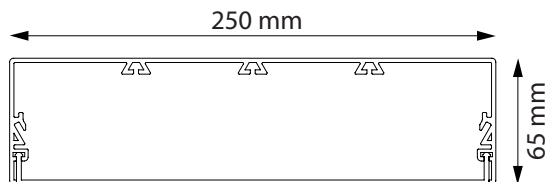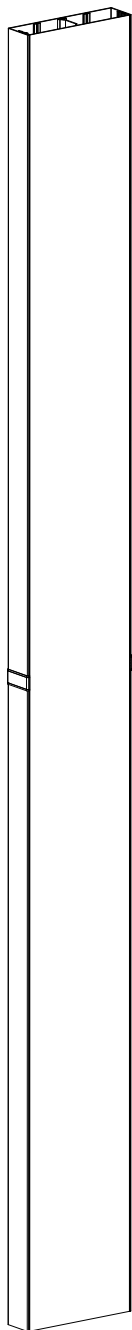

Goulotte largeur 250 mm :

- 1 goulotte constituée de 2 demi-longueurs (2 x 1,30m), pour faciliter le transport.
- 3 kits de 2 supports universels :
 - 1 kit pour fixation de coffret électrique 13 modules,
 - 1 kit pour fixation de platine de compteur/disjoncteur d'abonné et,
 - 1 kit pour fixation de coffret de communication.
- 2 kits de 2 brides de maintien des câbles.
- 1 séparateur courant fort/faible (en 2 parties).
- 1 connecteur d'assemblage des 2 demi-longueurs de largeur 250 mm.

**DISPONIBLES
DANS LA
MÊME
GAMME**




Jonction sol/plafond
250 mm
Réf. 101151





Obturbateur vertical
250 mm
Réf. 101152

MONTAGE


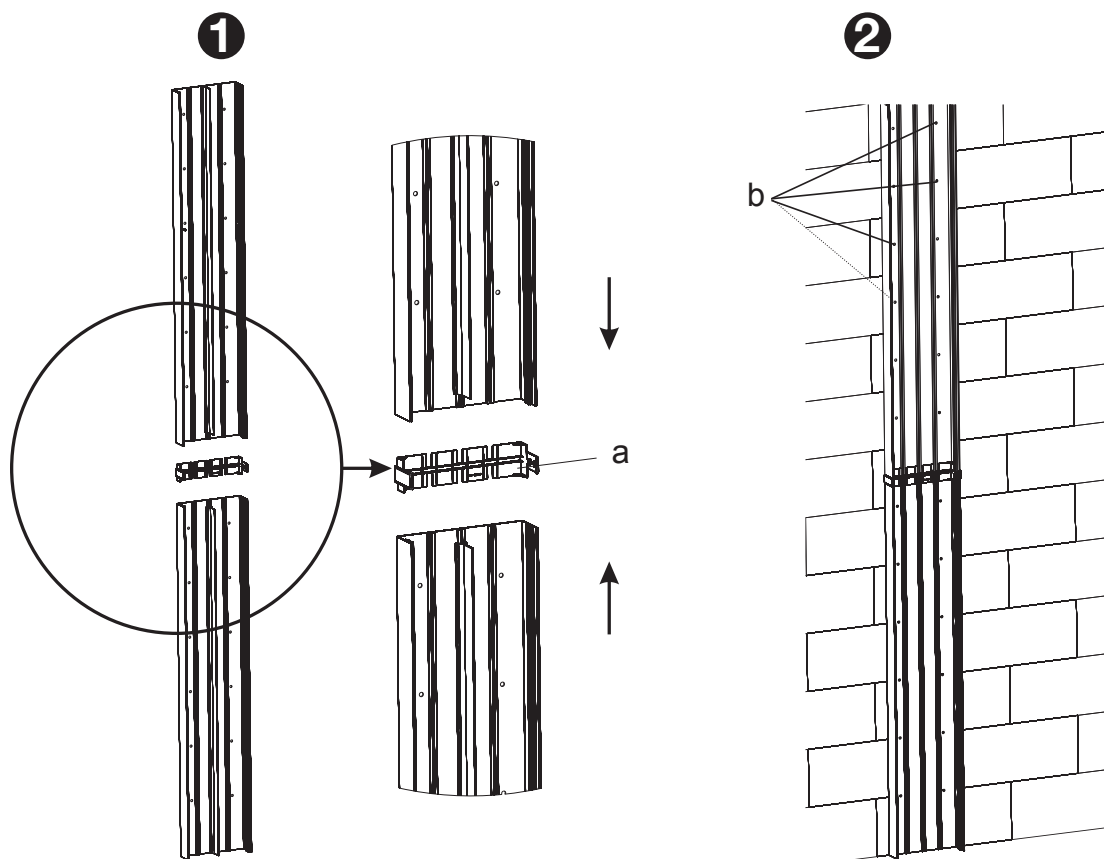


Assemblez les 2 demi-longueurs de la GTL à l'aide du connecteur "a" et fixez l'ensemble au mur en utilisant les trous "b".


Note : La GTL doit uniquement être installée en saillie sur un mur. Elle ne convient pas pour une installation en encastré.

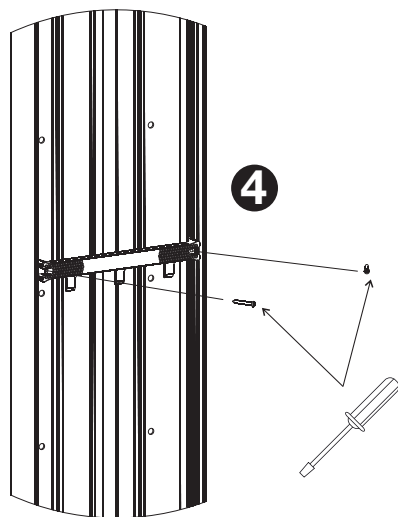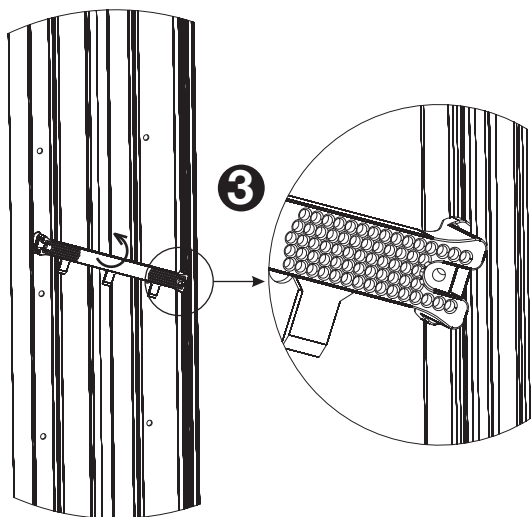


Emboîtez le support pour coffret dans la rainure latérale de la goulotte et vissez celui-ci à l'aide des 2 vis fournies.

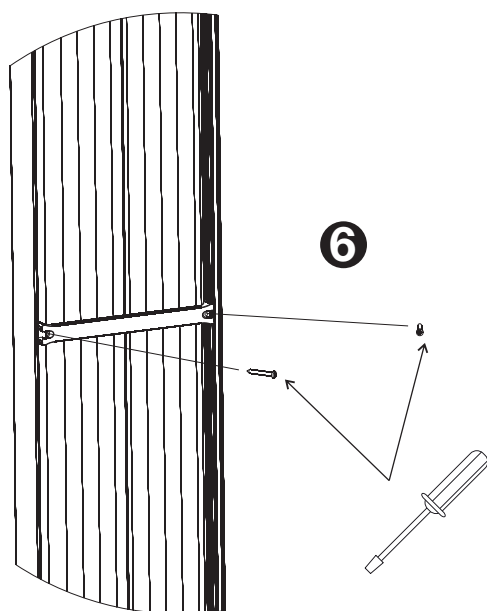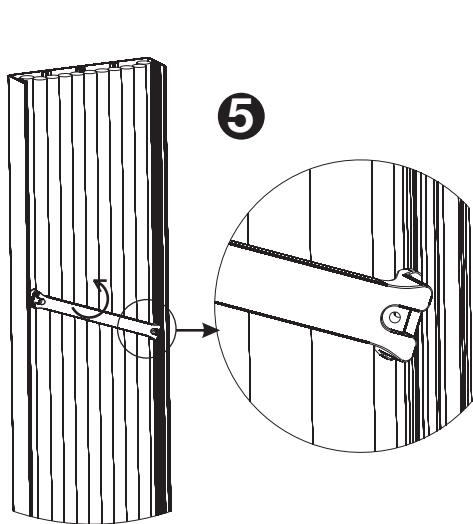

Emboîtez la bride de maintien des câbles dans la rainure latérale de la goulotte et vissez celle-ci à l'aide des 2 vis fournies.

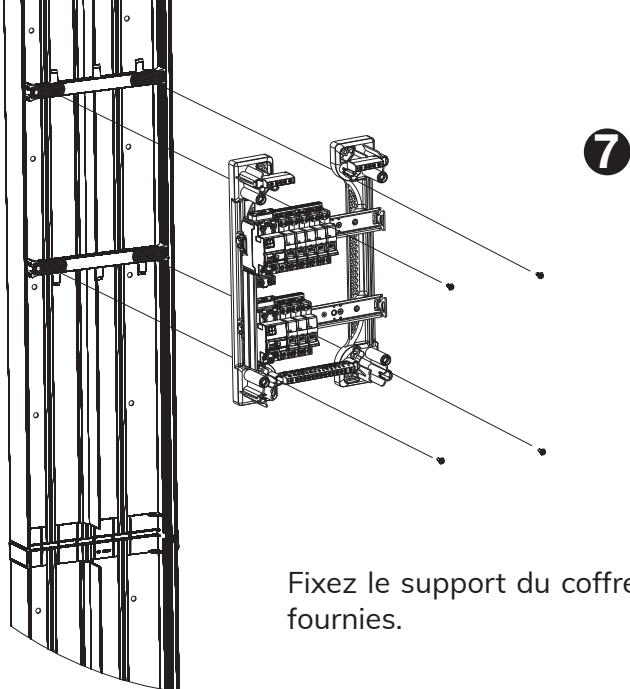

Fixez le support du coffret à l'aide des vis fournies.

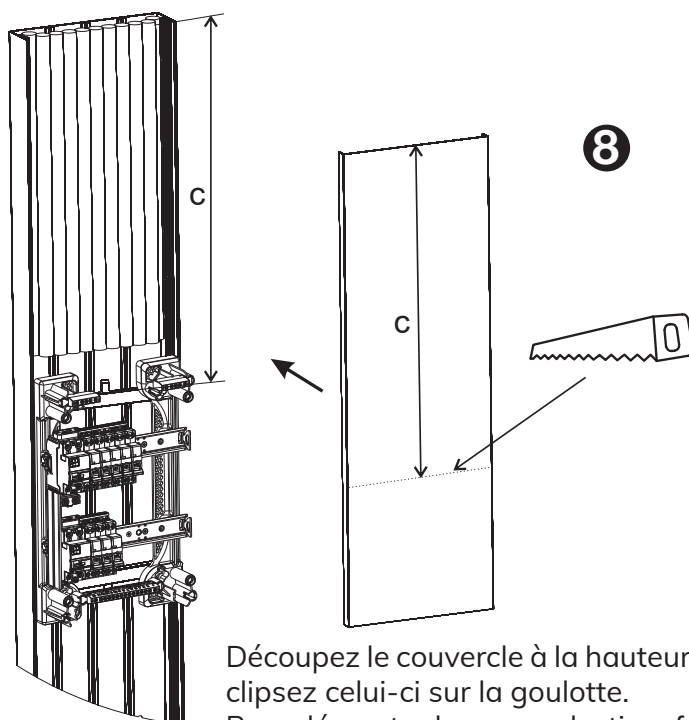

Découpez le couvercle à la hauteur nécessaire (c) puis clipsez celui-ci sur la goulotte.
Pour démonter le couvercle, tirez fermement la partie du couvercle la plus proche du support de coffret.

RAPPEL DE LA NORME

- Selon la norme NF C 15-100, la GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées des réseaux de puissance et de communication.
- La GTL doit permettre des extensions de l'installation aussi aisées que possibles et faciliter les interventions en toute sécurité.
- La GTL doit être située :
 - soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),
 - soit dans un garage ou un local annexe.
- Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à partir de l'intérieur du logement.
- La GTL comportant de nombreux départ vers le haut ou vers le bas, ne doit pas être installée au droit des poutres.
- La GTL doit contenir :
 - le panneau de contrôle, s'il est placé à l'intérieur du logement.
 - le tableau de répartition principal.
 - le tableau de communication.
 - deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils de communications (modem, routeur...)
 - les autres applications de communication (TV, satellite...).
- La GTL doit être installée sur une surface plane et de façon à éviter les déformations nuisibles.
- Les appareils de contrôle et de protection doivent être installés de manière à ce que leurs organes de manœuvre se situent à une hauteur comprise entre 1m et 1.8m. Cette hauteur est limitée à 1.3m dans les locaux recevant des personnes à mobilité réduite.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La norme NF EN 50085-2-1 concerne les systèmes de goulottes électriques pour l'installation au mur et au plafond. Cette nouvelle norme système propose une classification à plusieurs niveaux qui permet d'adapter les performances aux applications visées et de répondre aux exigences de la NF C 15-100.

Classification du système Goulottes GTL suivant EN 50085-2-1 :

Tension assignée : 500V~

Section utile : < 500 mm²

Résistance aux chocs pendant l'installation et l'utilisation : 2 J

Température minimale de stockage et de transport : -5°C

Température minimale d'installation et d'utilisation : -5°C

Température maximale d'utilisation : 60°C

Résistance à la propagation de flamme : Non propagateur de flamme

Continuité électrique : Sans continuité

Caractère électriquement isolant : Electriquement isolant

Protection contre les substances corrosives ou polluantes :

Avec protection faible à l'extérieur et à l'intérieur

Mode d'ouverture : Sans outil

Conditions d'installation : Saillie fixé au mur

Type : Type 3 (Goulottes d'installation)

