DII DZ/gF 10A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002312104
Opis	DII DZ/gF 10A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	10
Typ	D
Wielkość	DII
Charakterystyka	DZ
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E27
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	50
Zwarciowa zdolność wyłączania DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	3,4
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
efuse	1
0	

Strona produktu online

Inna dokumentacja


Katalog danych technicznych
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DII
Prąd znamionowy	10A
Napięcie znamionowe	500V
Kod koloru	Czerwony
Charakterystyka	Inne
Charakterystyka wyzwalania	Szybka

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

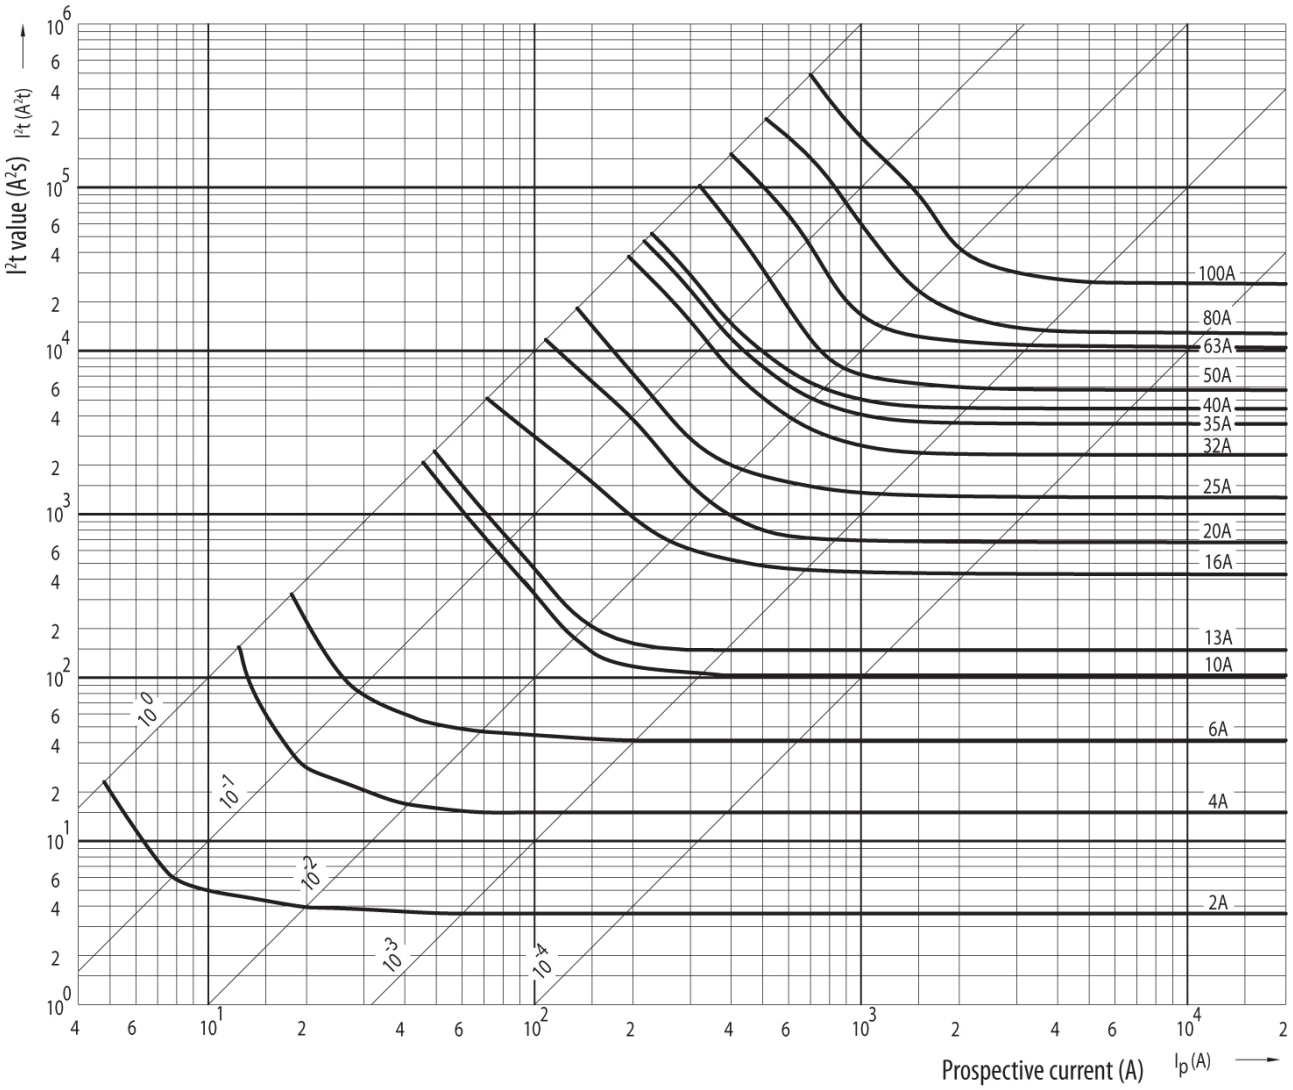

Charakterystyka

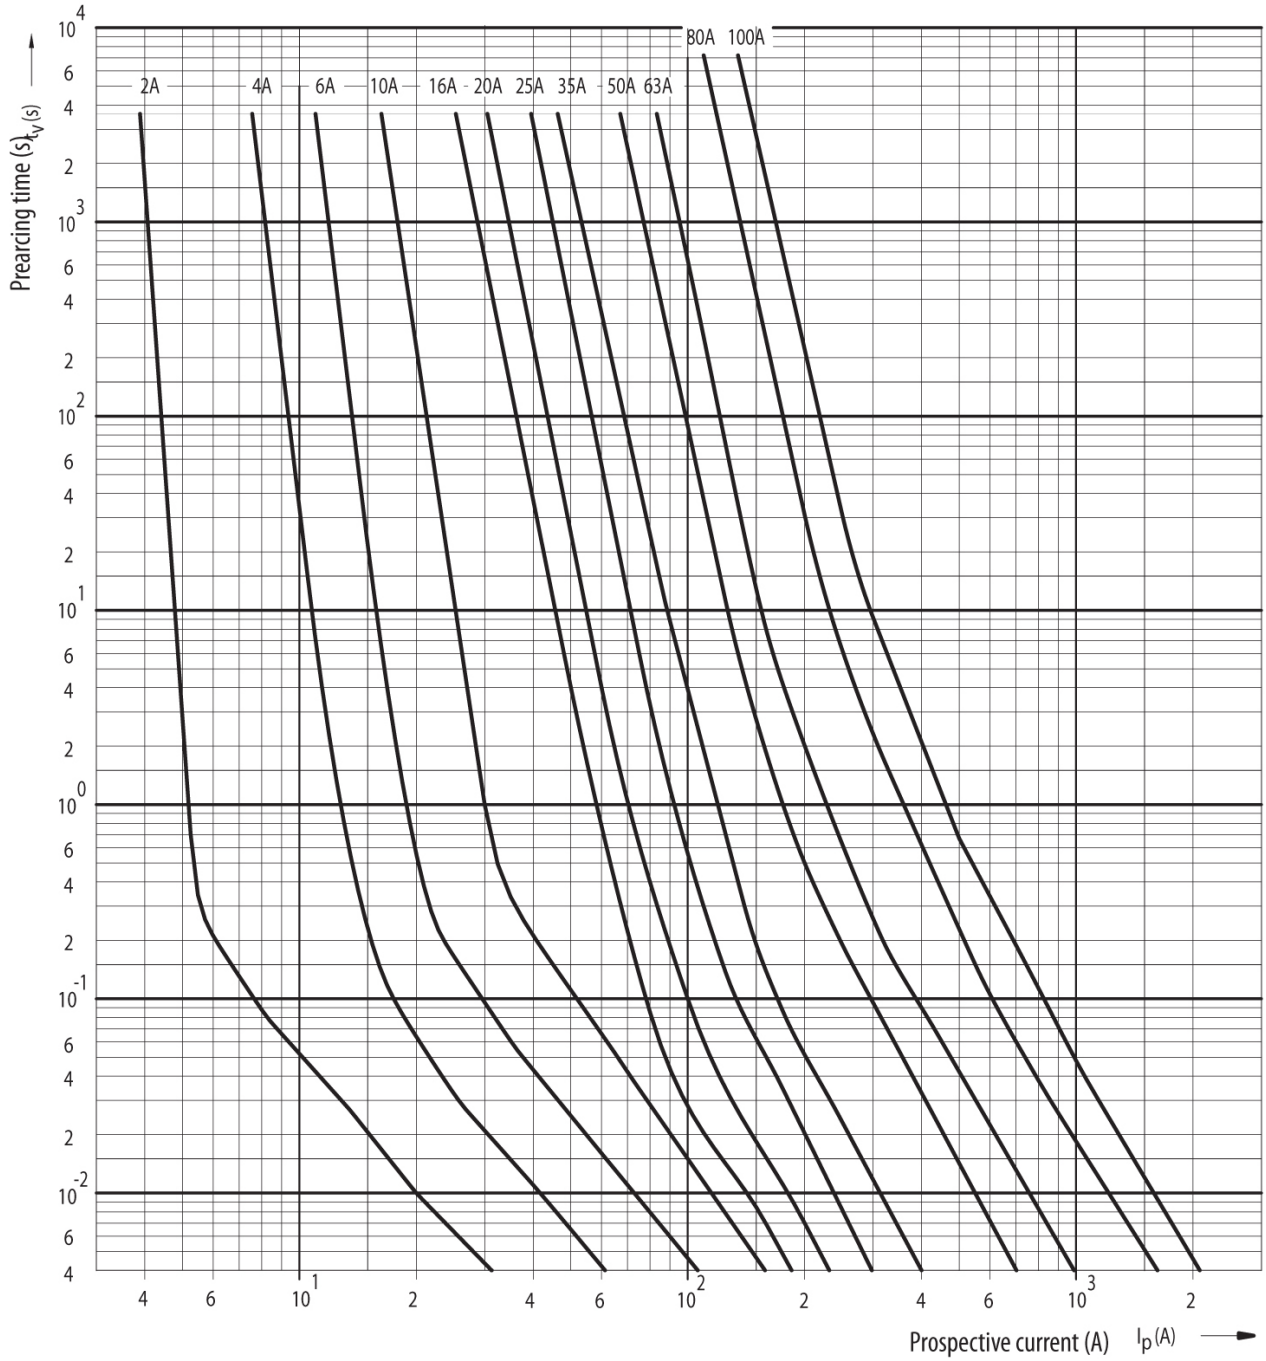

Rysunek wymiarowy

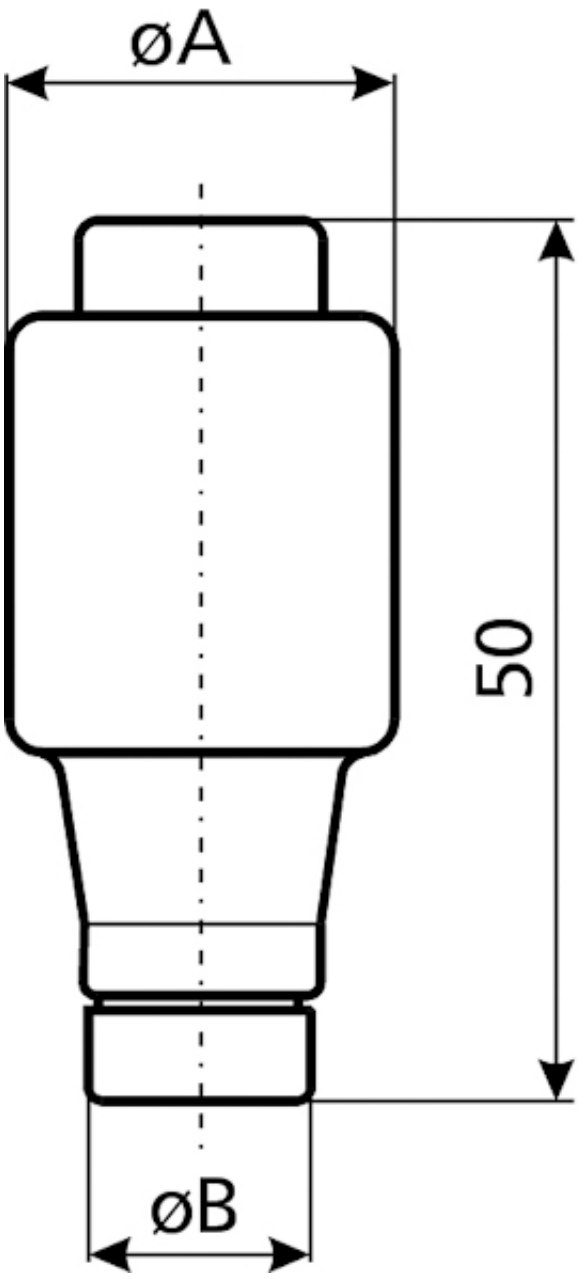

[A]	ØA	ØB
2	21,5	6
4	21,5	6
6	21,5	6
10	21,5	8
13	21,5	8
16	21,5	10
20	21,5	12
25	21,5	14

Certyfikat

Zweitschrift

Stadtwerke München GmbH, Technischer Service, 80802 München, Franzstr. 9

GESCHÄFTSBEREICH TECHNISCHER SERVICE
Geschäftsgebiet/Fachbereich Prüfwesen
Sachbearbeiter: Hr. Richter

Unser Zeichen: VE - T - ZP
Telefon: (0 89) 23 61/ 8030
Telefax: (0 89) 23 61/ 8033

Prüfbericht

(Test report)
Nr. 760150-1

Antragsteller: (Applicant)	ETI d.d. Obrezija 5, 1411 Izlake, Slowenien Antrag vom 05.04.2000 Aktenzeichen Franc Pikl
Gegenstand: (Object)	D-Sicherungseinsätze DII Prüflinge erhalten am 11.04.2000 und 23.10.2000
Hersteller: (Manufacturer)	Antragsteller
Art der Prüfung: (Art of test)	Informationsprüfung nach CEE 16:02/1970 deutsche Übersetzung
Prüfergebnis: (Test resultat)	Forderungen erfüllt (ok)

Inhalt: (List)

Eingereichte Prüflinge	Seite 1	
Aufbau-Übersicht	Seite 1	(2 englisch)
Prüfprogramm	Seite 3	(4 englisch)
Prüftabellen mit Ergebnissen	Nr 1 bis 12	
Schmelzleiterzeichnung	Seite 5	
Prüfstromquelle für Schaltvermögensprüfung	Seite 6 und 7	
Verwendete Messgeräte und Prüfmittel	Seite 8	
Oszillogramme	Anhang	

ELEKTRISCHES PRÜFAMT EPM MÜNCHEN

Abschluß:
München, den 10.11.2000

Dieser Bericht gibt nur Aufschluß über das zur Prüfung eingereichte Material und ist kein Nachweis über die Qualität der serienmäßigen Fertigung. Der Prüfbericht darf Dritten nur im vollen Wortlaut zur Kenntnis gegeben werden. Jede Veröffentlichung oder Vervielfältigung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Elektrischen Prüfamtes München.

Charakterystyka czasowo-prądowa

